

M E T R Y K A
pomieszczenia stacyjnego Nr 1016
stacja C- 14 STADION NARODOWY

CZĘŚĆ I

A. Lokalizacja

1. Nr i nazwa stacji – C- 14 STADION NARODOWY
2. Lokalizacja –
3. Nr pomieszczenia wg projektu – 1016
4. Poziom - 1

B. Powierzchnia i kubatura – powierzchnia całkowita [m²]: 36,67

HALA SPRZEDAŻY

1. Szerokość pomieszczenia, [m] – 3,70
2. Długość pomieszczenia, [m] – 9,91
3. Wysokość pomieszczenia, [m] – 2,97 ÷ 4,00
4. Powierzchnia pomieszczenia, [m²] – 36,67
5. Kubatura pomieszczenia, [m³] – 131,17

ZAPLECZE

1. Szerokość pomieszczenia, [m] – nd.
2. Długość pomieszczenia, [m] – nd.
3. Wysokość pomieszczenia, [m] – nd.
4. Powierzchnia pomieszczenia, [m²] – nd.
5. Kubatura pomieszczenia, [m³] – nd.

METRO WARSZAWSKIE Sp. z o.o.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

mgr inż. Piotr Szubiński
Nr upr. MAZ/0232/OWOK/12
Nr upr. MAZ/0188/OWOM/10

C. Wykończenie

1. Wykończenie posadzki – kamień naturalny
2. Wykończenie ścian – systemowe panele szklane na podkonstrukcji/ okładzina kamienna
3. Wykończenie sufitów – beton architektoniczny malowany/ panele z fibrobetonu

D. Elewacja

1. Szerokość, [m] – 9,91
2. Wysokość, [m] – 4,00
3. Drzwi, ilość, rodzaj i zamknięcie – ślusarka typu Jansen; 1 szt., jednoskrzydłowe 90; zamek z wkładką typu C – 2 szt., samozamykacz.
4. Powierzchnia, [m²] – 39,64
5. Rodzaj elewacji i jej wykończenie – ściana systemowa szklana typu Jansen EI30, stal nierdzewna, RAL 9007

UWAGI

BEZ ZMIAN

.....
KIEROWNIK
DZIAŁU BUDOWLANEGO

mgr inż. Dariusz Nowaczyński
upa bud. nr 51 - 118 / 63

METRO WARSZAWSKIE Sp. z o.o.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

INSPEKTOR ROBÓT BUDOWLANYCH –

mgr inż. Piotr Szubiński
(podpis wraz z pieczęcią)
Nr upr. MAZ/0188/OWOM/10

CZEŚĆ II

E. Eksploatacja

1. Dostawy zaopatrzeniowe - *ochody stałe na stacje*
2. Wywóz nieczystości stałych – zgodnie z obowiązującą Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m. st. Warszawy oraz obowiązującą umową.

UWAGI

PODPISY

INSPEKTOR DS. STACJI –

STARSZY INSPEKTOR
ds. STACJI - Dział PRS

Ewa Błażejewska

Ewa Błażejewska
(podpis wraz z pieczęcią)

CZEŚĆ III

F. Instalacja elektryczna

1. Całkowity przydział mocy, [kW] – 4,9 kW, w tym
2. moc zaprojektowana na cele oświetleniowe, [kW] – 1,8
3. moc zaprojektowana na ogrzewanie i klimatyzację, [kW] – 2,0
4. moc zaprojektowana na pozostałe cele, [kW] – 1,10
5. ilość i moc grzejników – brak
6. Miejsce podłączenia – tablica nr RH-F
7. Numer licznika – *02079256*

UWAGI

Zapisać 2 RH-F pom 1041 obu AF6

PODPISY

INSPEKTOR ROBÓT ELEKTRYCZNYCH –

METRO WARSZAWSKIE Sp. z o.o.
INSPEKTOR
Nadzoru Inwestorskiego

[Podpis]
mgr inż. [Podpis]
Nr upr. LUB/0110/OWOE/05

G. Instalacja przeciwpożarowa

1. Instalacja tryskaczowa - brak.....
2. Instalacja sygnalizacji p.poż.:
 - czujka punktowa - 2 szt.
 - wskaźniki zadziałania - szt.

Specjalista
Dział ds. Ochrony Przeciwpożarowej

inż. Marek Krugliński

UWAGI

System sygnalizacji pożaru Pomieszczenie EBL G3.

PODPISY

METRO WARSZAWSKIE Sp. z o.o.
INSPEKTOR
Nadzoru Inwestorskiego
mgr inż. Włodzisław Prządka
Nr upr. 0370/97/0

INSPEKTOR DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ –

H. Łączność

1. Instalacja teletechniczna – ułożona od lokalu do pomieszczenia rozdzielni łączności /pom. Nr 400/. W celu uruchomienia usługi należy podpisać umowę z dostawcą usługi.
2. Głośniki DSO – 2 szt.

UWAGI

PODPISY

METRO WARSZAWSKIE Sp. z o.o. STARSZY INSPEKTOR
INSPEKTOR DZIAŁU AUTOMATYKI I ŁĄCZNOŚĆ
Nadzoru Inwestorskiego
mgr inż. Dariusz Zagrajej
Nr upr. 0370/97/0

INSPEKTOR DS. ŁĄCZNOŚCI –

CZEŚĆ IV

I. Wentylacja

1. Rodzaj wentylacji: mechaniczna wentylacja nawiewno-wyciągowa
2. Wydajność, [m³/h] – N-445, W-405
3. Klimatyzacja: ilość klimatyzatorów - 1 szt. SPLIT o mocy – 4,0 kW

UWAGI

nawiewnik N05, wyciąg W09 dwa
urządzenie klimatyzacyjne SEU-03 dwa

Z.CA. KIEROWNIKA
DZIAŁU MECHANICZNEGO

inż. Andrzej Bogusz

PODPISY

INSPEKTOR ROBÓT WENTYLACJI I KLIMATYZACJI –

METRO WARSZAWSKIE Sp. z o.o.
INSPEKTOR DZIAŁU AUTOMATYKI I ŁĄCZNOŚĆ
Nadzoru Inwestorskiego
mgr inż. Włodzisław Prządka
Nr upr. St-7/88
(podpis wraz z pieczętką)

J. Instalacja sanitarna

1. Woda zimna – w pomieszczeniu
2. Pion kanalizacyjny – w pomieszczeniu, przyłącze kanalizacyjne do podłączenia umywalki
3. Numer wodomierza -

UWAGI

BEZ ZMIAN


7.12.16

Z-CA KIEROWNIKA
DZIAŁU MECHANICZNEGO

mgr inż. Krzysztof Ciechalski

INSPEKTOR ROBÓT SANITARNYCH –

NETO WARSZAWSKIE Sp. z o.o.
PODPISY INSPEKTOR
Nadużył Inwestorskiego
mgr inż. Włodzimierz Miazek
Nr upr. St-7188
(podpis wraz z pieczęcią)

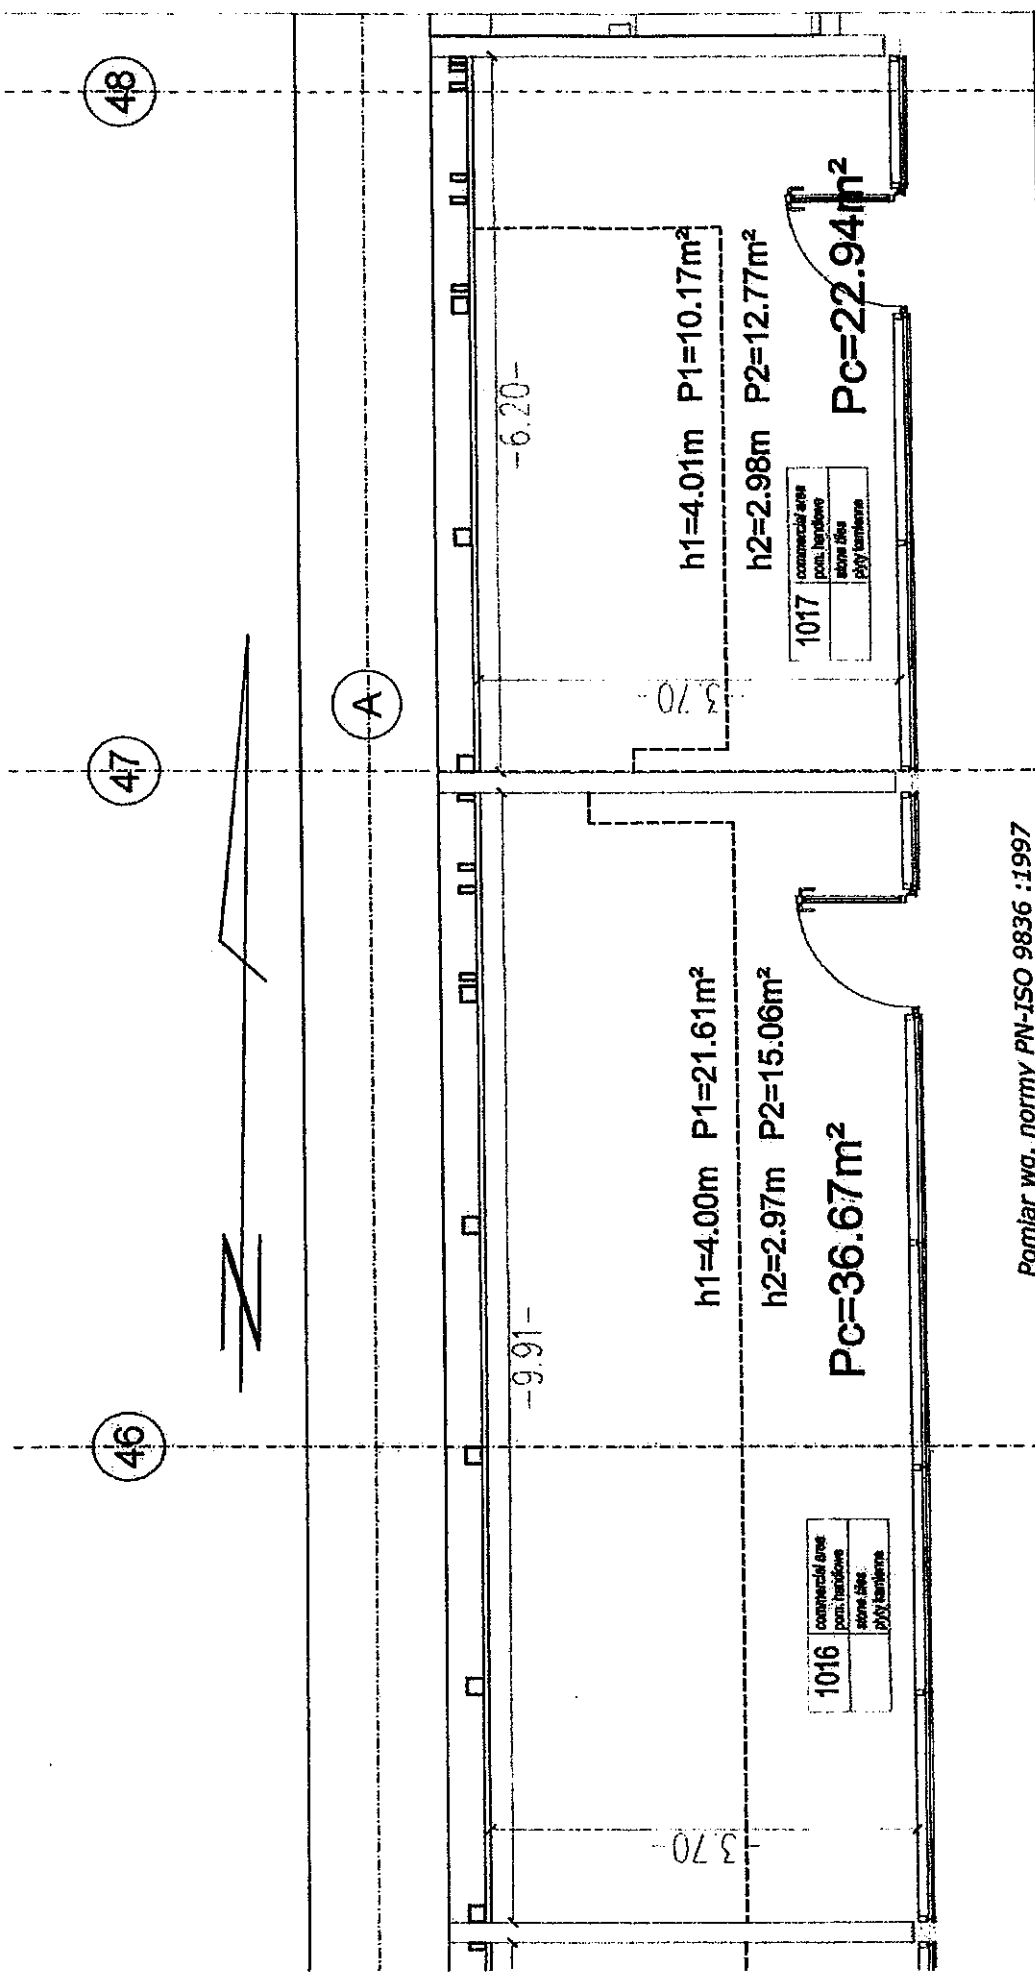

Pomiar wg. normy PN-ISO 9836 :1997

Rodzaj pracy: Inwentaryzacja-pomiar powierzchni pomieszczeń handlowych.

Obiekt: II linia metra odcinek centralny. Stacja C14 "STADION".

Data	Nazwisko i imię wykonawcy		DER
	Grzegorz Oskiewicz		
Pomierzyl:	20.11	Opracował: G. Oskiewicz Geodeta ul. Główna 100, Warszawa	Wojew.:
Wytyczył:	27.14		Miasto:
Sprawdził:		Mariusz Winiński	Dzielnica
			Geodeta uprawniony
AGP METRO ul. Marszałkowska 105 00-110 Warszawa			L. Ks. rob.
			Szkic polowy

