

M E T R Y K A
pomieszczenia stacyjnego Nr 1019
stacja C- 14 STADION NARODOWY

CZĘŚĆ I

A. Lokalizacja

1. Nr i nazwa stacji – C- 14 STADION NARODOWY
2. Lokalizacja –
3. Nr pomieszczenia wg projektu – 1019
4. Poziom - 1

B. Powierzchnia i kubatura – powierzchnia całkowita [m²]: 28,55

HALA SPRZEDAŻY

1. Szerokość pomieszczenia, [m] – 3,25
2. Długość pomieszczenia, [m] – 9,01
3. Wysokość pomieszczenia, [m] – 2,97 ÷ 4,00
4. Powierzchnia pomieszczenia, [m²] – 28,55
5. Kubatura pomieszczenia, [m³] – 96,85

ZAPLECZE

1. Szerokość pomieszczenia, [m] – nd.
2. Długość pomieszczenia, [m] – nd.
3. Wysokość pomieszczenia, [m] – nd.
4. Powierzchnia pomieszczenia, [m²] – nd.
5. Kubatura pomieszczenia, [m³] – nd.

METRO WARSZAWSKIE Sp. z o.o.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

mgr inż. Piotr Szubiński
Nr upr. MAZ/0232/OWOK/12
Nr upr. MAZ/0188/OWOM/10

C. Wykończenie

1. Wykończenie posadzki – kamień naturalny
2. Wykończenie ścian – systemowe panele szklane na podkonstrukcji/ okładzina kamienna
3. Wykończenie sufitów – beton architektoniczny malowany/ panele z fibrobetonu

D. Elewacja

1. Szerokość, [m] – 9,01
2. Wysokość, [m] – 4,00
3. Drzwi, ilość, rodzaj i zamknięcie – ślusarka typu Jansen; 1 szt., jednoskrzydłowe 90; zamek z wkładką typu C – 2 szt., samozamykacz.
4. Powierzchnia, [m²] – 36,04
5. Rodzaj elewacji i jej wykończenie – ściana systemowa szklana typu Jansen EI30, stal nierdzewna, RAL 9007

UWAGI

.....
DEZ. ZMIAN ZAŁOŻENIA I WYKOŃCZENIA

.....
7.12.16
.....
DZIAŁ BUDOWLANY

.....
mgr inż. Dariusz Nowaczyński
.....

METRO WARSZAWSKIE Sp. z o.o.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

INSPEKTOR ROBÓT BUDOWLANYCH –

[Signature]
mgr inż. Piotr Szubiński
(podpis wraz z pieczęcią)
Nr upr. MAZ/0188/OWOM/10

CZEŚĆ II

E. Eksploatacja

1. Dostawy zaopatrzeniowe - *subody stałe na stacje*
2. Wywóz nieczystości stałych – zgodnie z obowiązującą Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m. st. Warszawy oraz obowiązującą umową.

UWAGI

PODPISY

INSPEKTOR DS. STACJI –

STARSZY INSPEKTOR
ds. STACJI - Dział PRS

[Signature]
Ewa Błażejewska
(podpis wraz z pieczęcią)

CZEŚĆ III

F. Instalacja elektryczna

1. Całkowity przydział mocy, [kW] – 4,5 kW, w tym
2. moc zaprojektowana na cele oświetleniowe, [kW] – 1,4
3. moc zaprojektowana na ogrzewanie i klimatyzację, [kW] – 2,0
4. moc zaprojektowana na pozostałe cele, [kW] – 1,10
5. ilość i moc grzejników – brak
6. Miejsce podłączenia – tablica nr RH-M
7. Numer licznika – *00080248*

UWAGI

zadanie 2 RH2 p. 04.1041 obw 2F4

PODPISY

INSPEKTOR ROBÓT ELEKTRYCZNYCH –

METRO WARSZAWSKIE Sp. z o.o. MA-738/01

INSPEKTOR
Nadzoru Inwestorskiego
(podpis wraz z pieczęcią)

[Signature]
mgr inż. Paweł Piasecki
Nr upr. LUB/0110/OWOE/05

G. Instalacja przeciwpożarowa

1. Instalacja tryskaczowa - brak.....
2. Instalacja sygnalizacji p.poż.:
 - czujka punktowa - 1 szt.
 - wskaźniki zadziałania - szt.

Specjalista
Dział ds. Ochrony Przeciwożarowej
inż. Marek Krugliński

Sygn. system sygnalizacji pożar. Pano scribe EBL 93

UWAGI

METRO WARSZAWSKIE Sp. z o.o.
INSPEKTOR
Nadzoru Inwestorskiego
mgr inż. Waldemar Prządka
(podpis wraz z pieczętką)

PODPISY

INSPEKTOR DS. OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ –

H. Łączność

1. Instalacja teletechniczna – ułożona od lokalu do pomieszczenia rozdzielni łączności /pom. Nr 400/. W celu uruchomienia usługi należy podpisać umowę z dostawcą usługi.
2. Głośniki DSO – 2 szt.

UWAGI

PODPISY

METRO WARSZAWSKIE Sp. z o.o.
INSPEKTOR
Nadzoru Inwestorskiego
mgr inż. Waldemar Prządka
(podpis wraz z pieczętką)
STARSZY INSPEKTOR
DZIAŁU AUTOMATYKI I ŁĄCZNOŚCI
inż. Dariusz Zagrajek

INSPEKTOR DS. ŁĄCZNOŚCI –

CZEŚĆ IV

I. Wentylacja

1. Rodzaj wentylacji: mechaniczna wentylacja nawiewno-wyciągowa
2. Wydajność, [m³/h] – N-340, W-310
3. Klimatyzacja: ilość klimatyzatorów - 1 szt. SPLIT o mocy – 3,0 kW

UWAGI

*nowy nawiew N06 wywiew W-10
wlot od klimatyzacji SIU-01*

Z-C.A. KIEROWNIKA
DZIAŁU MECHANICZNEGO
inż. Andrzej Bogusz

PODPISY

METRO WARSZAWSKIE Sp. z o.o.
INSPEKTOR
Nadzoru Inwestorskiego
mgr inż. Włodzisław Miazek
(podpis wraz z pieczętką)

INSPEKTOR ROBÓT WENTYLACJI I KLIMATYZACJI –

J. Instalacja sanitarna

1. Woda zimna – w pomieszczeniu
2. Pion kanalizacyjny – w pomieszczeniu, przyłącze kanalizacyjne do podłączenia umywalki
3. Numer wodomierza -

UWAGI

BEZ ZMIAN

7.12.16

Z-CIA KIEROWNIKA
DZIAŁU MECHANICZNEGO


(Signature)
mgr inż. Krzysztof Ciechalski

INSPEKTOR ROBÓT SANITARNYCH –

PODPISY

METRO WARSZAWSKIE Sp. z o.o.
INSPEKTOR
nadzoru inwestorskiego

(Signature)
mgr inż. Włodzisław Miazek
Nr. yr. St-7/88
(podpis wraz z pieczęcią)

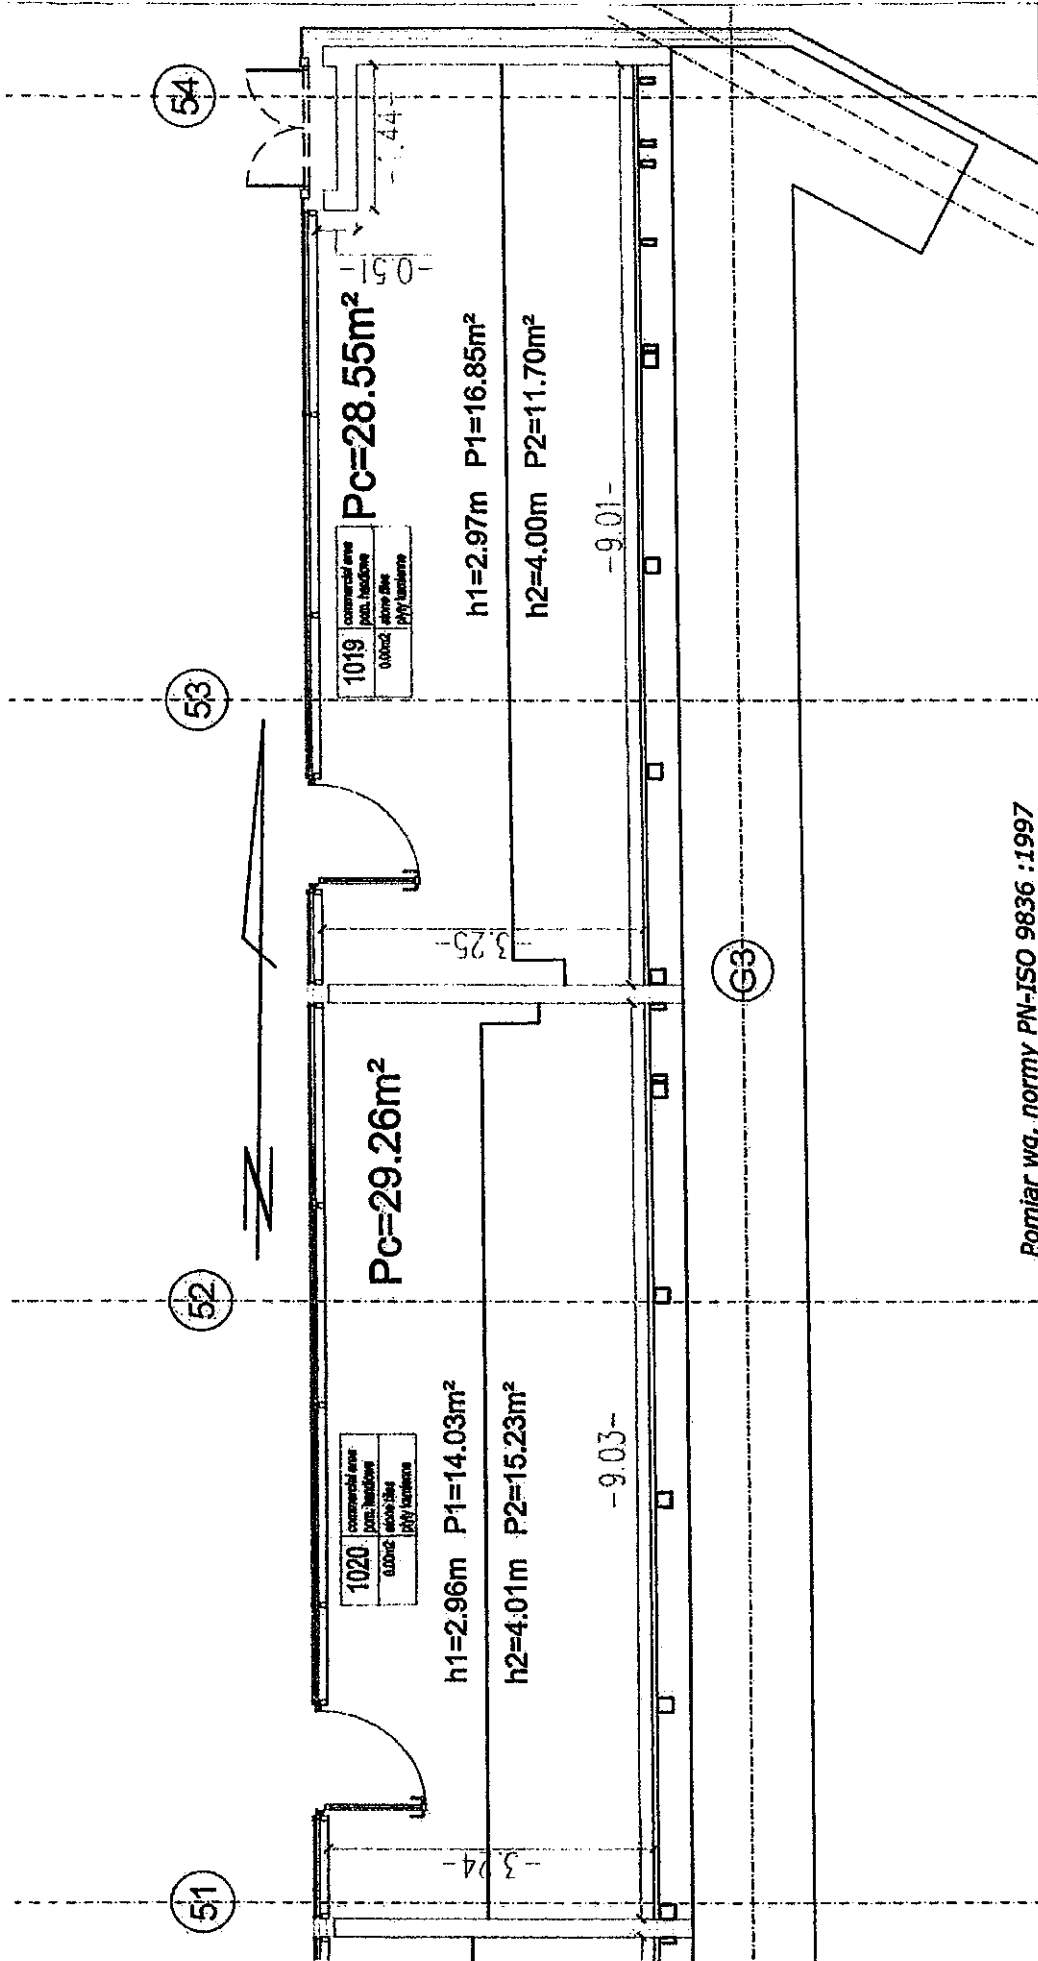

Pomiar wg. normy PN-ISO 9836 :1997

Obiekt: II linia metra odcinek centralny. Stacja C14 "STADION".		Rodzaj pracy: Inwentaryzacja-pomiar powierzchni pomieszczeń handlowych.	
Data	Nazwisko i imię wykonawcy (podpiszek Oskiewicz)	DER	AGP METRO ul. Marszałkowska 105 00-110 Warszawa
Pomierzyl: Wytoczył:	Objekt Geodeta ul. ... Warszawskiego Dworca Wileński	Wojew.:	mazowieckie
Sprawdził:	Geodeta ul. ... zakres 1 i 4 Budowa II linii metra w Warszawie Rondo Daszyńskiego Dworzec Wileński	Miasto:	St. Warszawa
		Dzielnica	Praga-Północ
		L. Ks. rob.	Szlicę polowy

